



INSTRUKCJA MONTAŻU

V1.0

Kod: **ARAS1000N**

Nazwa: **Szyny do obudów ARAD do szaf RACK 19"**
o głębokości 1000mm

IMARAS1000N

Wydanie: 1 z dnia 27.11.2023

1. Przeznaczenie:

Szyna typu **ARAS1000N** przeznaczona jest do zamontowania obudowy RACK typu **ARAD2N / ARAD3N / ARAD4N** w szafie RACK19" o głębokości 1000mm.

2. Parametry techniczne:

Wymiary montażowe	H=1U, D=666 ÷ 792mm
Wykonanie	- blacha DC01, grubość: 1.0 mm, zabezpieczenie antykorozyjne, kolor: RAL9005 (czarny) - szyny – pełny wysuw
Zastosowanie	do wewnątrz
Waga netto/brutto	2.10 / 2.27 [kg]
Uwagi	- mocowanie czteropunktowe doczołowe do profili RACK + wsparcie w tylnich i przednich profilach RACK - w komplecie 4 śruby M6 + koszyki - w komplecie 2 śruby M4 z podkładkami – do przykręcenia obudowy RACK
Gwarancja	2 lata



3. Montaż


3.1. Do szafy RACK zamontować koszyki pod śruby M6 tak jak na rysunku poniżej oraz zamontować szyny typu ARAS. Zwrócić uwagę na poprawne zamontowanie w poziomie szyny oraz wyregulowanie jej długości między przednim a tylnym profilem RACK.



3.2. Zdemontować prowadnicę i dokręcić ją do obudowy ARAD (śruba M4 + podkładka). Obudowa montowana jest do RACK-ów od czoła 4 śrubami M6.



Wysuń prowadnicę z szyny ARAS

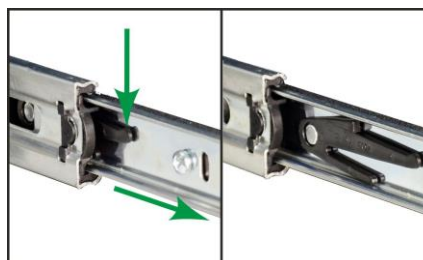


Zdemontuj prowadnicę



Odkręć pierwszą śrubę M4 z obudowy ARAD



Przykręć prowadnicę dwoma śrubami do obudowy ARAD (pamiętaj o podkładce dystansowej pod drugą śrubą)

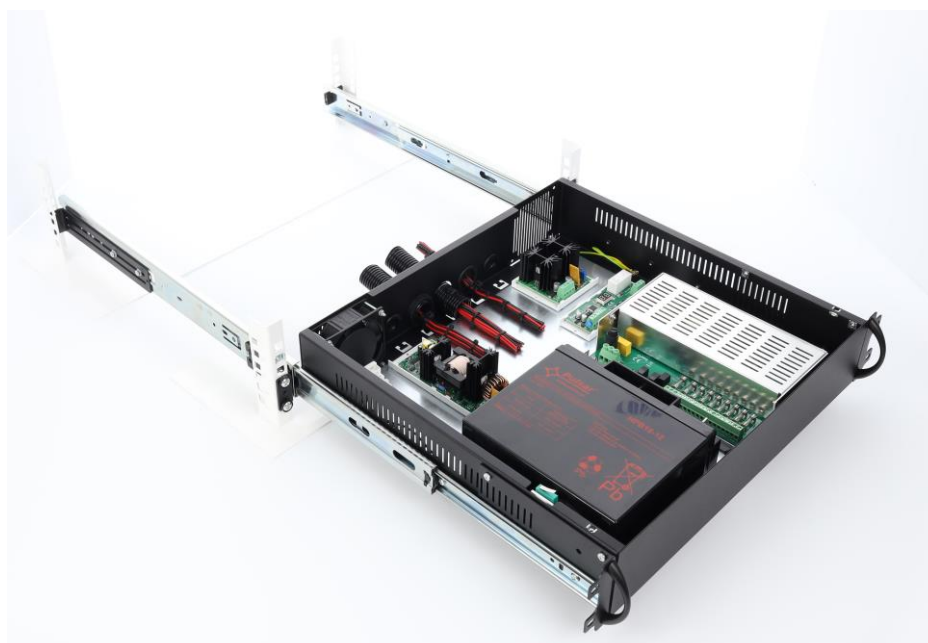

Wsuń obudowę z prowadnicami w szyny zamontowane w szafie RACK 19"

Ogólne warunki gwarancji

Ogólne warunki gwarancji dostępne na stronie www.pulsar.pl
ZOBACZ

Pulsar sp. j.

Siedlec 150, 32-744 Łapczyca

Tel. (+48) 14-610-19-40

e-mail: biuro@pulsar.pl

http:// www.pulsar.pl

